
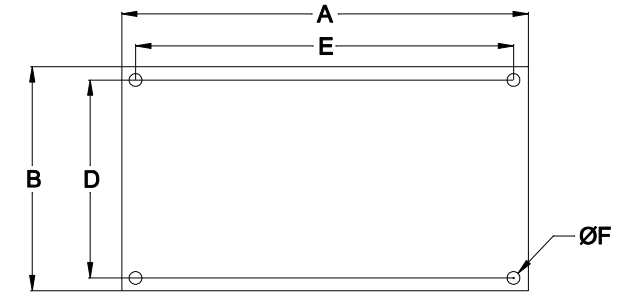


SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

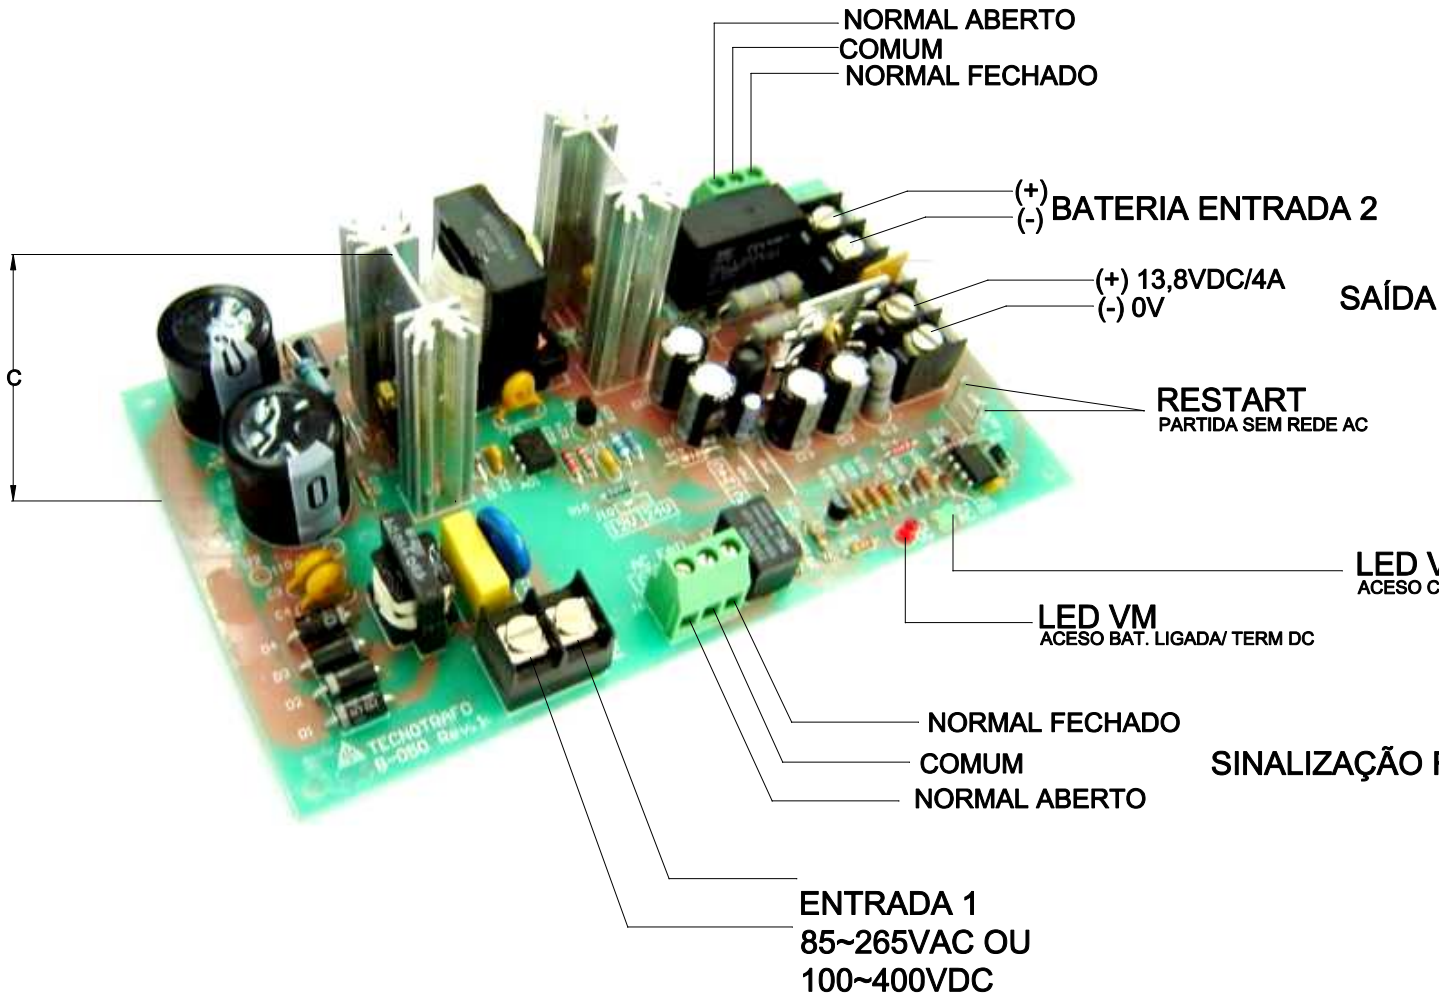

SINALIZAÇÃO FALTA DE REDE

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F
180.0±0.5	103.5±0.5	57.0±0.5	94.4±0.5	170.5±0.5	3.0±0.2

 TECNOTRAFO		DOC. Nº 108
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO		
CLIENTE TECNOTRAFO	CODIGO 135.250.01	
DESCRIÇÃO FONTE NO-BREAK FR E.85 ~ 265VAC S.13,8VDC / 4A	PLACA B-050	EMISSÃO 05
DATA: 03/02/10	AUTOR: DANILO	CONFERIDO: